


SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI

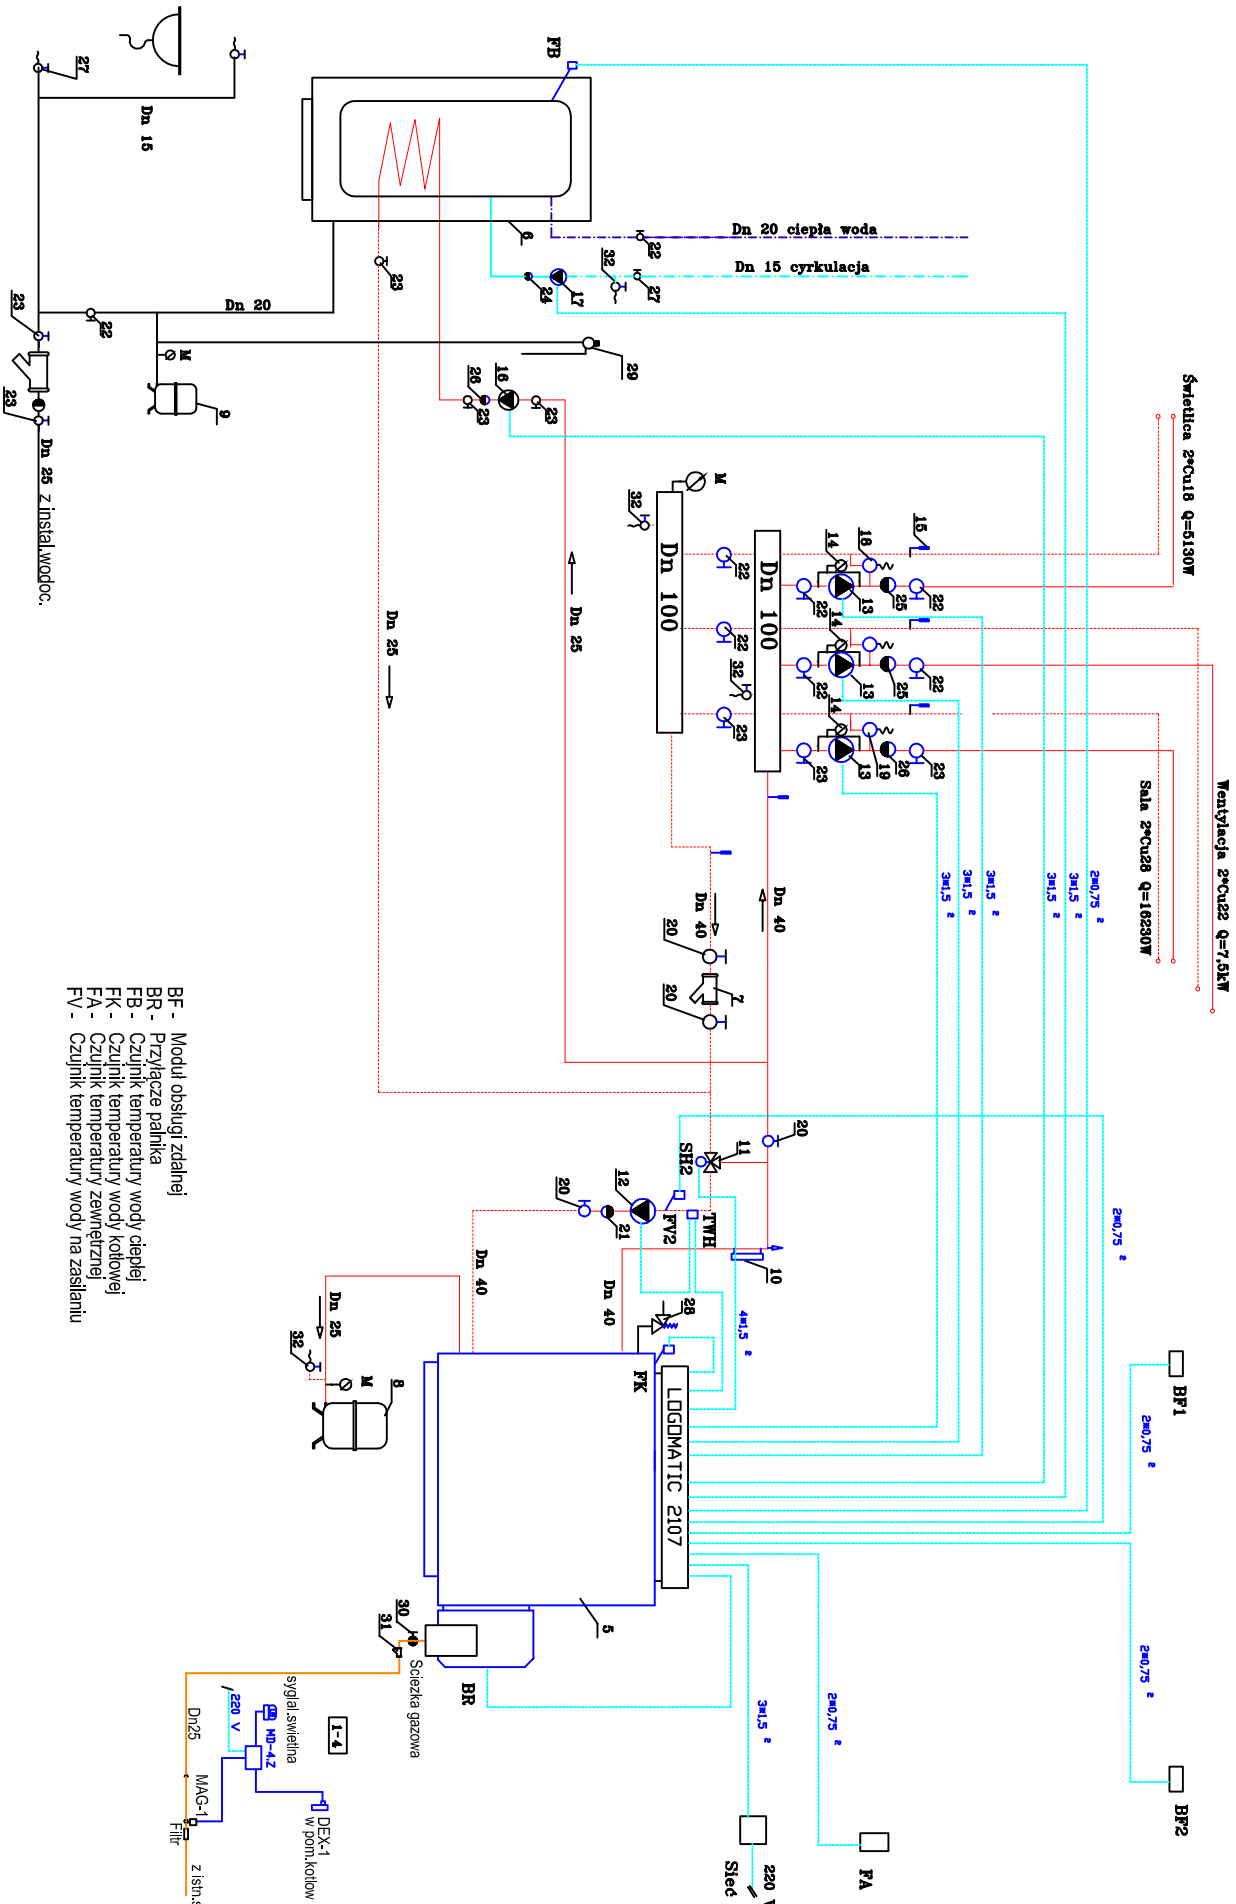


ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

- 4 zabezpieczenie gazowe
- Kocioł żeliwny BUDERUS G3334X 110kW - 1szt (w posiadaniu inwestora)
- Zasobnik c.w. BUDERUS SU300 - 1szt
- Filtr do wody DN40 - 1szt
- Naczynie przeponowe REFLEX NC80 6 bar - 1szt
- Naczynie przeponowe REFLEX 18D 10 bar - 1szt
- Ogranicznik poziomu wody SYR - 1szt
- Zawór trojdrogowy V5433A dn32 - 1szt
- Pompa wody kotłowej UPS-32/40 - 1szt
- Pompa obiegowa UPS-25/40 - 3szt
- Manometr RF-100 0-6 bar - 3szt
- termometr 0-120 °C - 5szt
- Pompa ładująca zas.c.w. UPS-25/60 - 1szt
- Pompa cyrkulacyjna UP20/40 - 1szt
- Zawór nadciśnieniowy dn20 - 2szt
- Zawór nadciśnieniowy dn25 - 1szt
- Zawór kulowy dn40 - 4szt
- Zawór kulowy dn40 - 1szt
- Zawór kulowy dn20 - 8szt
- Zawór kulowy dn25 - 5szt
- Zawór kulowy dn15 - 1szt
- Zawór kulowy dn20 - 2szt
- Zawór kulowy dn25 - 3szt
- Zawór kulowy dn15 - 2szt
- Zawór bezpieczeństwa SYR 1"(3bar) - 1szt
- Zawór bezpieczeństwa SYR 3/4"(6bar) - 1szt
- Zawór kulowy do gazu dn25 - 1szt
- Filtr do gazu dn25 - 1szt
- kurek spustowy ze złączka do weza dn20 - 3szt

LEGENDA:

- rury c.o. - powrót
- rury c.o. - zasilanie
- instal gazowa
- woda zimna
- cyrkulacja
- woda ciepła
- automatyka

Pracownia Projektowo-Wykonawcza "TERMO-KOMPLEKS"		70-750 Szczecin ul.Granitowa 47		tel. 608 37 27 37	
Przebudowa węzła ciepłego i modernizacja pomieszczeń w Świecicy wiejskiej w Bielkowie Bielkowo 36 dz. nr 161/7 obręb Bielkowo					
Investor	Gmina Kobylanka ul.Szkołna 12			Faza	P.B.
Temat	INSTALACJE C.O., WOD-KAN., KOTŁOWNIA RZUT PARTERU			BRANŻA INSTAL.	
	mgr inż. E. SZULC			Podpis	SKALA: 1:50
Opracował:	inż. K. SZCZĘKAREWICZ upr.31/97			DATA	02.2018
Projektował:	mgr inż. L. GRODEK upr. 104/67			NR RYS.	3